

Ikast Vandforsyning A.m.b.a.  
Kildevej 40  
7430 Ikast

# Ikast Vandforsyning

## Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2014

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins miljø foretaget udtræk af data for Ikast Vandforsyning, Bøgdværket for 2015.

Der er i 2015 udtaget følgende prøver:

På vandværk                    2  
Ledningsnet                    20


	Højeste resultat	Laveste resultat	Enhed	Kvalitetskrav på vandværket	Kvalitetskrav på ledningsnettet	Udtagningssted
Hårdhed	8,9		°dH	-	-	På vandværk
pH	7,8	7,3	-	7 - 8,5	7 - 8,5	På vandværk / Ledningsnet
Nitrat	< 0,3	< 0,3	mg/l	50	50	På vandværk
Jern	0,052	< 0,01	mg/l	0,1	0,2	På vandværk / Ledningsnet
Mangan	0,011	0,010	mg/l	0,02	0,05	På vandværk
Fluorid	0,16	0,14	mg/l	1,5	1,5	På vandværk
Coliforme bakterier	< 1	< 1	MPN / 100 ml	i.m	i.m	På vandværk / Ledningsnet
Eschericia coli (E-coli)	< 1	< 1	MPN / 100 ml	i.m	i.m	På vandværk / Ledningsnet
Kimtal 22 gr.C	14	< 1	CFU / ml	50	200	På vandværk / Ledningsnet
Kimtal 37 gr. C	< 1	< 1	CFU / ml	5	20	På vandværk

< = mindre end

> = større end

i.m. ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen  
Eurofins Miljø A/S

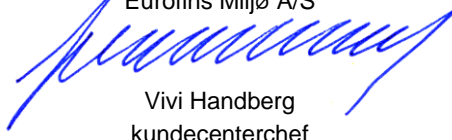

Vivi Handberg  
kundecenterchef