

Ikast Vandforsyning A.m.b.a.  
Kildevej 40  
7430 Ikast

# Ikast Vandforsyning

## Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2018

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Ikast Vandforsyning, **Bøgildværket** for 2018.

Der er i 2018 udtaget følgende prøver:

På vandværket **2**  
På fælles ledningsnet/forbrugers taphane **36**

	Højeste resultat	Laveste resultat	Enhed	Kvalitetskrav ved forbrugers taphane	Udtagningssted
Hårdhed	8,5		°dH	-	På vandværket
pH	7,8	7,8	-	7,0 - 8,5	På vandværket
Nitrat	0,51	< 0,3	mg/l	50	På vandværket
Jern	<0,01	< 0,01	mg/l	0,20	På vandværket
Mangan	0,013	0,012	mg/l	0,050	På vandværket
Fluorid	0,13	0,12	mg/l	1,5	På vandværket
Coliforme bakterier	1	< 1	MPN / 100 ml	i.m.	På vandværket
Eschericia coli (E-coli)	< 1	< 1	MPN / 100 ml	i.m.	På vandværket
Kimtal 22 gr.C	2	< 1	CFU / ml	200	På vandværket


< = mindre end

> = større end

i.m. ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen

Eurofins Miljø A/S

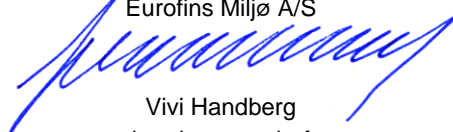

Vivi Handberg  
kundecenterchef