

Ikast Vandforsyning A.m.b.a.
Kildevej 40
7430 Ikast

Ikast Vandforsyning

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2019

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Ikast Vandforsyning, **Bøgildværket** for 2019.

Der er i 2019 udtaget følgende prøver:

På vandværket **2**
På fælles ledningsnet/forbrugers taphane **23**


	Højeste resultat	Laveste resultat	Enhed	Kvalitetskrav ved forbrugers taphane	Udtagningssted
Hårdhed	9,0	8,1	°dH	-	På vandværket
pH	7,9	7,2	-	7,0 - 8,5	På vandværket/ Forbrugers taphane
Nitrat	0,44	< 0,3	mg/l	50	På vandværket/ Forbrugers taphane
Jern	0,071	< 0,01	mg/l	0,20	På vandværket/ Forbrugers taphane
Mangan	0,010	< 0,002	mg/l	0,050	På vandværket/ Forbrugers taphane
Fluorid	0,14	0,11	mg/l	1,5	Forbrugers taphane
Coliforme bakterier	1	< 1	MPN / 100 ml	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Eschericia coli (E-coli)	< 1	< 1	MPN / 100 ml	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Kimtal 22 gr.C	1100	< 1	CFU / ml	200	På vandværket/ Forbrugers taphane

< = mindre end

> = større end

i.m. ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen
Eurofins Miljø A/S

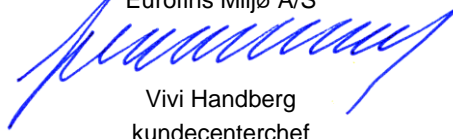

Vivi Handberg
kundecenterchef