

Ikast Vandforsyning A.m.b.a.
Kildevej 40
7430 Ikast

Ikast Vandforsyning

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2017

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Ikast Vandforsyning, Kildeværket for 2017.

Der er i 2017 udtaget følgende prøver:

På vandværk 2
Ledningsnet 19


	Højeste resultat	Laveste resultat	Enhed	Kvalitetskrav på vandværket	Kvalitetskrav på ledningsnettet	Udtagningssted
Hårdhed	8,4		°dH	-	-	På vandværk
pH	7,9	7,4	-	7 - 8,5	7 - 8,5	På vandværk / Ledningsnet
Nitrat	< 0,3	0,3	mg/l	50	50	På vandværk
Jern	0,036	< 0,01	mg/l	0,1	0,2	På vandværk / Ledningsnet
Mangan	< 0,002	0,002	mg/l	0,02	0,05	På vandværk
Fluorid	0,11	0,11	mg/l	1,5	1,5	På vandværk
Coliforme bakterier	< 1	< 1	MPN / 100 ml	i.m	i.m	På vandværk / Ledningsnet
Eschericia coli (E-coli)	< 1	< 1	MPN / 100 ml	i.m	i.m	På vandværk / Ledningsnet
Kimtal 22 gr.C	6	< 1	CFU / ml	50	200	På vandværk / Ledningsnet
Kimtal 37 gr. C	< 1	< 1	CFU / ml	5	20	På vandværk / Ledningsnet

< = mindre end

> = større end

i.m. ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen
Eurofins Miljø A/S

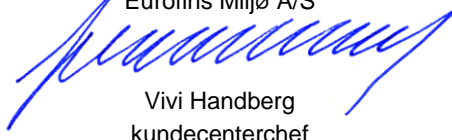

Vivi Handberg
kundecenterchef